



UiT Norges arktiske universitet

Retningslinjer for brannvernorganisasjonen

UiT campus Harstad

Gyldig fra 08.02.2024



Innholdsfortegnelse

1	Generell branninstruks	1
2	Organisering	2
3	Eiendomsdata	3
3.1	Havnegata 5 og Smedgata 4 (Statsbygg)	3
3.2	Havnegata 1 (Norgeseiendom)	4
4	Eiers ansvar og oppgaver	5
5	Brukers ansvar og oppgaver	6
6	Retningslinjer for opplæring av ansatte	7
7	Retningslinjer for brukerkoordinator	8
8	Retningslinjer for evakueringsansvarlige	9
9	Retningslinjer for leder av samleplass	10
10	Instruks for brannøvelser	12
11	Plantegninger	14

Forord

Dette dokumentet beskriver roller og ansvar i brannvernorganisasjonen for UiT Norges arktiske universitet (UiT) og Norges arktiske studentsamskipnad (Samskipnaden) ved campus Harstad.

Brannvernorganisasjonen omfatter Havnegata 5, Havnegata 9 og Smedgata 4, hvor Statsbygg er eier. I tillegg inkluderes også Havnegata 1, hvor Norgeseiendom er eier og hvor driftsansvarlig Kvedfjord Fabrikker ivaretar driftsansvaret.

Ansvar og instrukser til hver enkelt funksjon i brannvernorganisasjonen er beskrevet. Oppdatert informasjon om brannvern skal til enhver tid ligge på [nettsiden](#) til UiT Harstad.


Instruksene som er beskrevet i dette dokumentet er i samsvar med «[Forskrift om brannforebygging](#)» som trådte i kraft 01.01.2016.

1 Generell branninstruks

 BRANNINSTRUKS Hva skal DU gjøre ved en brannalarm eller i en brannsituasjon? Ved brann må du handle RASKT, RIKTIG og ROLIG VARSLER – REDDE – SLOKKE VARSLER: - De som er i fare - Brannvesenet ☎ 110 - UIT sitt nødnummer ☎ 776 44444 REDDE: - Bistå med evakuering til det fri / over til annen sone SLOKKE: - Slokke med husbrannslanger, håndsløkkingsapparat, eventuelt kvele med teppe eller lignende. NB! Lukk alle dører slik at brann og røyk sprer seg minst mulig Uansett hva du gjør først av VARSLER – REDDE – SLOKKE Gjør du alltid noe riktig! GJØR DEG KJENT MED: - Rømningsveier - Plassering av manuelle meldere - Plassering av manuelt sløkkeutstyr - Bruk og bruksområde for manuelt sløkkeutstyr - Samlingsplass ved evakuering	 IN CASE OF FIRE What should YOU do if the firealarm is activated or if there is a fire? In case of fire you must act QUICKLY, CORRECTLY and CALMLY SOUND ALARM – CLEAR BUILDING – PUT OUT FIRE ALERT: - People in danger - Tromsø fire brigade ☎ 110 - UIT emergency number ☎ 776 44444 CLEAR THE BUILDING: - Get people out of the building/into a safe zone PUT OUT FIRE: - Put the fire out using fire hoses, fire extinguishers, or by using blankets etc. NB! Close all doors to contain flames and smoke as much as possible Whether you first SOUND ALARM – CLEAR BUILDING – PUT OUT FIRE You're doing the right thing! MAKE SURE YOU KNOW: - Fire exits and escape routes - Location of manual fire alarms - Location of fire-fighting equipment - Application and range of use of manual firefighting equipment - Rallying point for evacuation
--	--

2 Brannvernorganisasjonen i Harstad

Merk: Oppdatert liste vil til enhver tid ligge på [Brannvern ved UT Harstad – Harstad | UiT](#)

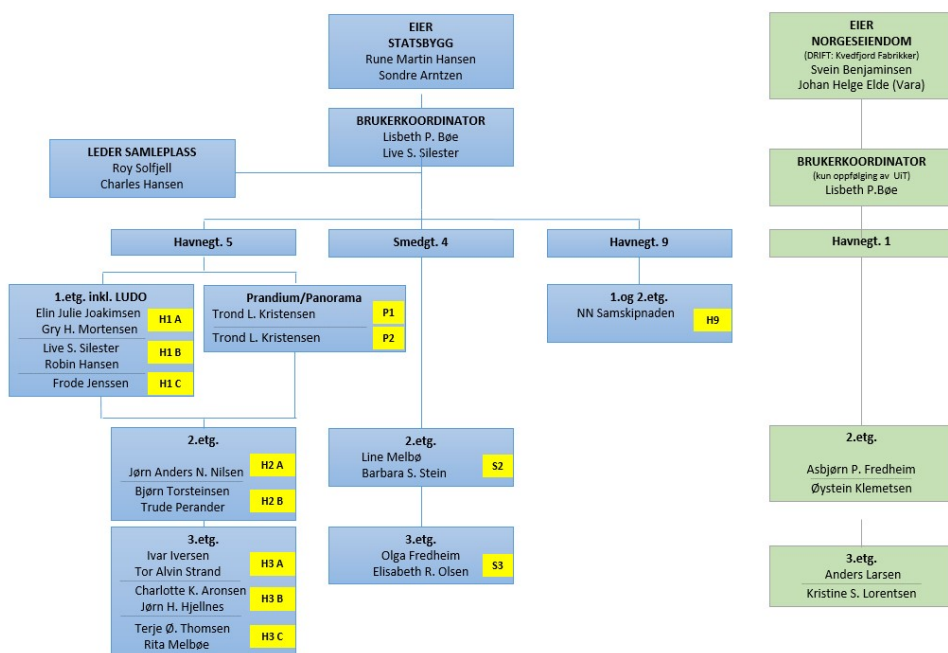

2 Organisering og ansvar
Gyldig fra 02.05.2025

3 Eiendomsdata

3.1 Havnegata 5 og Smedgata 4 (Statsbygg)

Byggdata:

Tidligere Høgskolen i Harstad, nå UiT Norges arktiske universitet Harstad, flyttet inn i nye lokaler i Havnegata 5 i desember 1996. Bygning og eiendom ligger i «kvartal 102», som eies av Statsbygg og forvaltes av Statsbygg Nord.

En del av bygningsmassen er renovert og har tidligere vært brukt som slaktehus og ullvaskeri for Nord-Norges Salgslag. I 2004 ble i tillegg 2. og 3.etg. i Smedgt.4 ferdigrestaurert og tatt i bruk.

Luftbehandlingsanlegg:

Det er totalt 10 forskjellige ventilasjonsanlegg i bygningen. Dette gjør det mulig å tilpasse driftstider og ventilasjonsbehov uavhengig i de forskjellige deler av bygget. Studentkro (LUDO) og Stort auditorium har vifter med variabel hastighet, styrt av CO₂-/personfølere.

Sprinkleranlegg:

Foajé i glassgård samt studentkro (LUDO) er i sin helhet sprinklet.

Brannalarmanlegg:

Bygningen overvåkes av et automatisk adresserbart brannalarmanlegg med direkte varslingslinje til Harstad Brannvesen. Estimert innsatstid er 10 minutter. Brannrør, røykluker og brannventilasjoner styres automatisk fra brannsentral.

Brannverninformasjon:

UiT Harstad har egen brannvernorganisasjon med brukerkoordinator som ivaretar UiT og Studentsamskipnaden, egne evakueringsansvarlige som sørger for å tømme hver etasje, samt leder for samleplass.

UiT Harstad skal holde minst én brannøvelse per år, fortrinnsvis på høsten. Rømningsveier er merket med grønne lysende skilt og må holdes ryddige til enhver tid.

Ved brannalarm skal samtlige forlate bygningen umiddelbart i henhold til branninstruks som er montert ved brannsentraler. Heiser skal ikke benyttes ved brannalarm/evakuering av bygg.

Evakueringsstol for bevegelseshemmede er plassert ved heis/trapp 3.etg.

Samleplass er Thor Engdals Plass («Universitetsplassen») ved inngangen mot kaia.

3.2 Havnegata 1 (Norgeseiendom)

Byggdata:

Havnegata 1 eies av Norgeseiendom, Kvedfjord Fabrikker ivaretar driftsansvaret. Bygningen er fra ca 1960, og gjennomgikk en delvis ombygging i 1992-1995. UiT Campus Harstad (tidligere Høgskolen i Harstad) har vært leietaker siden 1993, og har kontorer og undervisningsrom i 2. og 3.etasje. Øvrige etasjer (1. og 4.etasje) huser andre leietakere.

Luftbehandlingsanlegg:

Hoved-ventilasjon på taket som dekker 2., 3. og 4.etasje. Ventilasjon til 1.etasje i fyringsrom.

Brannalarmanlegg:

Brannvarslere: Automatiske og manuelle alarmutløsninger i alle etasjer. Tavle i hovedinngang og bak-inngang. Ikke signal ut av bygget. Bygningen overvåkes av et automatisk adresserbart brannalarmanlegg med direkte varsling til Harstad Brannvesen. Estimert innsatstid er 10 minutter.

Slokkeutstyr:

Brannslange og pulverslukkere i fellesarealer og tekniske rom i alle etasjer.

Brannverninformasjon:

UiT Harstad har egne evakueringsansvarlige som sørger for å tømme sitt respektive ansvarsområde i hver etasje.

Rømningsveier er merket med markeringslys, og skal holdes fri for hindringer til enhver tid.

Ved brannalarm skal samtlige forlate bygningen umiddelbart i henhold til branninstruks som er montert ved brannsentraler. Heis skal ikke benyttes ved brannalarm/evakuering av bygg.

Samleplass er på motsatt side av Havnegata, på parkeringsplass mellom Havnegata 2 og 4.

4 Eiers ansvar og oppgaver

UiT og Samskipnaden leier lokaler av Statsbygg og Norgeseiendom. Statsbygg eier Havnegata 9, Havnegata 5 og Smedgata 4. Norgeseiendom eier Havnegata 1.

Eier skal:

- Kjenne kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket
- Gjøre brukeren kjent med kravene som gjelder for bruken av byggverket, og med alle egenskapene ved byggverket som har betydning for brannsikkerheten. Hvis det er flere brukere, skal eier sikre at all bruk samordnes på en måte som bidrar til å forebygge brann
- Ha kunnskap om bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann
- Sørge for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt. Kontrollen skal avklare om sikkerhetsinnretningene:
 - Oppfyller kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket
 - Fungerer hver for seg og sammen med hverandre
- Ha rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge mangler ved bygningsdeler, installasjoner og utstyr som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann
- Ha rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge mangler ved det systematiske sikkerhetsarbeidet

5 Brukers ansvar og oppgaver

Som brukere av byggene skal UiT og Samskipnaden ved campus Harstad:

- Sørge for at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket
- Unngå unødig risiko for brann, og sørge for at rømningsveiene opprettholder sin funksjon, herunder at fremkommeligheten ikke reduseres
- Risikovurdere egen aktivitet som kan ha betydning for brannsikkerheten
- Informere eier om endringer, forfall og skader i byggverket eller sikkerhetsinnretninger som kan påvirke sikkerheten mot brann
- Ved forhold som vesentlig reduserer brannsikkerheten, straks gjennomføre ekstraordinære tiltak inntil risikoen er normalisert
- Iverksette rutiner for evakuering og redning ved brann i byggverket.
- Gjennomføre brannøvelser og foreta opplæring av alle ansatte
- Sikre at personer med arbeidsplass i byggverket har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i å forebygge og bekjempe brann.
- Utarbeid branninstruks for bygget
- Sikre at alle som oppholder seg i byggverket får tilstrekkelig informasjon om hvordan de skal unngå brann og opptre ved brann
- Ha rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge mangler ved det systematiske sikkerhetsarbeidet

Se de neste kapitlene for nærmere beskrivelse av de ulike rollene og fordeling av brukers ansvar.

6 Retningslinjer for opplæring av ansatte

Den enkelte leder er ansvarlig for at alle ansatte og vikarer i egen enhet orienteres om brannvern i bygningene. Nyansatte og vikarer skal gis opplæring før de settes i arbeid.

Orienteringen skal minimum inneholde følgende momenter:

- Orientering om rømningsveier
- Orientering om sløkkeutstyr, plassering og bruk
- Orientering om automatisk og manuell brannvarsling
- Orientering om brannvernorganisasjonen, plikter ved beredskap og ved alarm
- Orientering om eventuell lagring av brannfarlige stoffer

Brukerkoordinator er ansvarlig for at ansatte som har en rolle i brannvernorganisasjonen gis særskilt opplæring, slik at de kan utføre de oppgavene som framgår av de respektive instruksene.

7 Retningslinjer for brukerkoordinator

Brukerkoordinator skal:

- Ivareta brukernes interesser og plikter i henhold til forskrifter om brannforebyggende tiltak og brannsyn. Se også «Brukernes ansvar og oppgaver»
- Administrere brannvernet i samråd med eier
- Sørge for opplæring av brannvernorganisasjonen
- Organisere, gjennomføre og evaluere brannøvelser i samråd med eier

8 Retningslinjer for evakueringsansvarlige

Evakueringsansvarlige skal, for sin del av bygningen:

- Ha kunnskap om bygningsmessige brannverntiltak, rømningsveger og alle andre brannforebyggende installasjoner
- Være kjent med eventuell lagring av brannfarlige stoffer
- Rapportere til eier, alle forhold av brannvernrelatert betydning slik at eier kan oppfylle sine forpliktelser etter forskriftene
- Bistå brukerkoordinator og eier med å holde brannvern- dokumentasjonen oppdatert
- Kunne bruke installert slukkeredskap slik at mindre branttilløp ikke får utvikle seg
- Påse at alle forlater bygningen ved brannalarm og kontrollere at lokalene er tømt
- Melde fra til leder av samleplass om fullført evakuering

For Havnegata 5, Havnegata 9 og Smedgata 4 er samleplass Tor Engdahls plass/«Universitetsplassen» utenfor inngangen mot kaia. Merk: Evakueringsansvarlige rapporterer status på evakuering i sitt ansvarsområde til Leder samleplass på den lille parkeringsplassen på kortsiden av hovedbygget.

For Havnegata 1 er samleplass på motsatt side av Havnegata, på parkeringsplass mellom Havnegata 2 og 4. Her er det ikke utpekt egen leder av samleplass. Evakueringsansvarlige rapporterer status på evakuering i sitt ansvarsområde til brannvernleder ved øvelser, og til brannvesenet ved reell brann.

OBS: Samleplass skal ikke brukes ved mistanke om terror/vold.

9 Retningslinjer for leder av samleplass

Instruksen gjelder Havnegata 5, Smedgata 4 og Havnegata 9.

Leder av samleplass skal:

- Ved brannalarm gå direkte til den lille parkeringsplassen på kortsiden av Havnegata 5 og oppholde seg der til alle evakueringsansvarlige har avgitt rapport om evakuering av bygget.
- Holde brannvesenet og brannvernleder orientert om evakueringen.
- Delta i organisering, gjennomføring og evaluering av brannøvelser

For Havnegata 5, Havnegata 9 og Smedgata 4 er samleplass Tor Engdahls plass/«Universitetsplassen» utenfor inngangen mot kaia. Leder samleplass skal stå på den lille parkeringsplassen på kortsiden av bygget for å ta imot status fra evakueringsansvarlige, og for å samtidig kunne se når brannvesenet ankommer. Se samleplassrapport på neste side.

For Havnegata 1 er samleplass på parkeringsplass mellom Havnegata 2 og 4. Her er det ikke utpekt egen leder av samleplass. Hver evakueringsansvarlig rapporterer status på evakuering i sitt ansvarsområde til brannvernleder ved øvelser, og til brannvesenet ved reell brann.

OBS: Samleplass skal ikke brukes ved mistanke om terror/vold.

Samleplassrapport Havnegata 5 og 9, Smedgata 4

Dato:		Rapport gjort av (navn):			
Gjelder (sett kryss):		Øvelse	Falsk alarm	Brann	
Kode	Etg.	Område	Evakueringsansvarlig	Status	Kommentar
P1	1.etg.	Prandium kafé	Trond Christensen		
P2	2.etg.	Panorama kaffebar	Phoebe Ong		
H1 A	1.etg.	Bibliotek, lesesal	Elin Julie Joakimsen Gry H. Mortensen		
H1 B		Foaje, Stort aud., toaletter, Ludo	Ruth Eva Reginiussen Live S. Silester		
H1 C		Klasserom 1-4, garderober, studentkjøkken	Frode Jenssen		
H2 A	2.etg.	Kontorer, Gult, Blått, Rødt, klasserom 5-9	Heidi Angell Strøm		
H2 B		Kontorer, grupperom, møterom 265, Grønt, Klinisk	Bjørn Torsteinsen Trude Perander		
H3 A	3.etg.	Kontorer, datalab	Ivar Iversen Tor Alvin Strand		
H3 B		Kontorer, grupperom	Jørn H. Hjeltnes		
H3 C		Kontorer	Terje Ø. Thomsen Rita Melbøe		
S2	2.etg.	Kontorer Smedgata	Nanna K. Edvardsen Barbara S. Stein		
S3	3.etg.	Kontorer Smedgata, møterom 306 + 307	Sissel K. B. Grimsbo Elisabeth R. Olsen		
H9	1.og 2.etg.	Kontorer			

10 Instruks for brannøvelser

Brannøvelser skal:

- Om mulig alltid omfatte alle ansatte
- Inneholde en realistisk form, knyttet til en eventuell brann på den daglige arbeidsplassen
- Omfatte alle deler av det særskilte brannobjektet. Der det er høy risiko for branntilløp skal det særlig øves på slokkingsinnsats
- Vise hvordan alarmanlegg, stasjonære slukkeanlegg og andre tekniske brannverntiltak inngår som en del av brannvernet
- Avsluttes med en oppsummering og en skriftlig rapport som senere øvelser kan bygges på

Det skal avholdes minimum én årlig brannøvelse i alle bygg hvor UiT er leietaker. UiT og Statsbygg vil fra 2022 gjennomføre to øvelser; en i høstsemesteret og en i vårsemesteret.

Se sjekkliste for evaluering av brannøvelser på neste side.

Sjekkliste for evaluering av brannøvelse

DATO:

ØVINGSOBJEKT:

	MERKNADER	TILTAK	SIGN.
FORMÅL / INFORMASJON			
Var formålet med øvelsen klarlagt på forhånd?			
Var alle som har brannvernoppgaver informert og motivert før øvelsen?			
Var brannvesenet informert?			
DELTAGELSE			
Deltok alle med brannvernoppgaver i øvelsen?			
Deltok ledelse og de ansatte aktivt i øvelsen?			
Deltok brannvesenet i øvelsen?			
GJENNOMFØRING			
Ble det interne varslingssystemet benyttet?			
Ble varsling til brannvesenet benyttet?			
Foregikk evakueringen tilfredsstillende?			
Ble alle rømningsveger benyttet?			
Fungerte rapportering til samleplass?			
Hvor lang tid gikk det fra alarm til bygget var tømt (alle rapportert til samleplass)?			
Hvor realistisk var øvelsen?			
Ble det benyttet røyk eller annet for å øke realismen?			
Ble det avdekket behov for opplæring?			
Ble det avdekket feil eller mangler ved utstyr, rømningsveger m.v.?			
DEMONSTRASJON			
Ble det gjennomført demonstrasjon av slukkeutstyr?			
Fikk deltakerne på øvelsen prøve dette utstyret?			
OPPSUMMERING			
Ble øvelsen fulgt opp med en oppsummering?			
Har alle ansatte fått informasjon om oppsummeringen?			

11 Plantegninger

Lenker til brannplantegninger i pdf-format:

[Havnegata 1 - 2.etasje](#)

[Havnegata 1 - 3.etasje](#)

[Havnegata 5 inkl. Smedgata 4 , 1. etasje](#)

[Havnegata 5 og Smedgata 4, 2. etasje](#)

[Havnegata 5 og Smedgata 4, 3. etasje](#)

[Havnegata 9](#)

